



**(2) エアコンの冷媒フロンの代表的な回収・管理フロー**

**①**  
室外機を回収ラインに投入します。



**②**  
カプラーをセットし、冷媒フロンを回収します。



**③**  
冷媒フロン別にポンペを分けて回収します。冷媒フロンの漏れがないことを回収中も重量センサー等で確認します。



**④**  
フロン回収後のポンペはポンペ保管庫（40℃以下）で保管します。フロン検知器等で漏れの有無を確認します。




**ポンペ出荷**  
回収完了・出荷・処理時で重量に差異がないことを確認します。

なお万が一、異常が発生した時に備えて24時間の管理体制を取っています。

**(3) 洗濯機（ヒートポンプ除湿乾燥機能付き）の冷媒フロンの代表的な回収・管理フロー**

**①**  
洗濯機本体からヒートポンプユニットを取り外します。

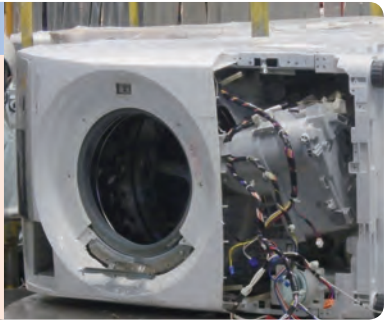

**②**  
ヒートポンプユニットから熱交換器・コンプレッサーを取り出します。



**③**  
熱交換器・コンプレッサーの配管から冷媒フロンを回収します。

